

9 章 基礎工

- 9.1 基礎・裏込碎石工
- 9.2 鋼矢板工
- 9.3 既製杭工
- 9.4 木杭打工
- 9.5 場所打杭工・深礎工
- 9.6 ニューマチックケーソン基礎工
- 9.7 鋼管矢板基礎工
- 9.8 鋼管ソイルセメント杭工

9章 基礎工

9. 1 基礎・裏込碎石工

1. 適用

無筋構造物、鉄筋構造物、小型構造物の基礎・裏込碎石工に適用する。

2. 数量算出項目

基礎碎石の面積、裏込碎石の体積を区分ごとに算出する。

3. 区分

区分は、碎石の厚さ、碎石の種類とする。

(1) 数量算出項目及び区分一覧表

項目	区分 BIM/CIM モデル	属性情報				
		碎石の厚さ	碎石の種類	単位	数量	備考
基礎碎石	B	○	○	m ²		注) 1
裏込碎石	A	×	○	m ³		

BIM/CIM モデルによる数量算出方法は、コンクリート構造を参考とする

注) 1. 基礎碎石の敷均し厚は30cmを上限とする。

9.2 鋼矢板工

1. 適用

構造物及び護岸の基礎工事における鋼矢板工に適用する。

2. 数量算出項目

鋼矢板工の延長、枚数、質量を区分ごとに算出する。

3. 区分

区分は、工種、規格、矢板長とする。

(1) 数量算出項目及び区分一覧表

項目	区分 BIM/CIM モデル	属性情報					
		工種	規格	矢板長	単位	数量	備考
延長	II	○	○	○	m		
枚数	II				枚		
質量	II				t		

BIM/CIMモデルによる数量算出方法は、鋼構造を参考とする

(2) 規格及び矢板長区分


矢板の材質、型式、1枚当たり長さごとに区分して算出する。

4. 数量算出方法

数量の算出は、「第1編（共通編）1章基本事項」によるほか下記の方法によるものとする。

(1) 施工枚数は、鋼矢板の中心線の長さを1枚当たりの幅で除した値とし、小数以下の端数は切上げて整数にまとめるものとする。

異型矢板及び継矢板は組数を算出し、施工略図を示すこと。

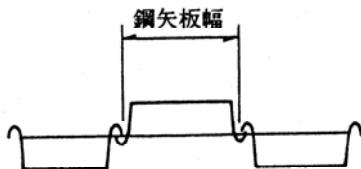

◎ 鋼矢板の質量算出例

施工延長 L = 23.6 m、III型 H = 10 m の場合

工事数量総括表 23 m

積 算 35.4 t

$$\left. \begin{array}{l} 23.6 \div 0.4 = 59 \\ 59 \text{ 枚} \times 0.06 \text{ t/m} \times 10 = 35.4 \text{ t} \end{array} \right\}$$

- (2) 打込み長又は圧入長を施工箇所（ブロック）ごとに算出する。
なお、打込み長又は圧入長に対する最大N値を算出しておくこと。

<参考>

型 式	単位質量(k g /m)	幅(mm)
S P - I _A	3 5 . 5	4 0 0
S P - II	4 8 . 0	〃
S P - III	6 0 . 0	〃
S P - IV	7 6 . 1	〃
S P - V _L	1 0 5 . 0	5 0 0
S P - VI _L	1 2 0 . 0	〃
S P - II _w	6 1 . 8	6 0 0
S P - III _w	8 1 . 6	〃
S P - IV _w	1 0 6 . 0	〃
S P - 1 0 H	8 6 . 4	9 0 0
S P - 2 5 H	1 1 3 . 0	〃
S P - 4 5 H	1 4 7 . 0	〃
S P - 5 0 H	1 6 7 . 0	〃

9.3 既製杭工

1. 適用

土木構造物の既製杭工に適用する。

2. 数量算出項目

既製コンクリート杭、鋼管杭、回転杭等の数量を区分ごとに算出する。

(1) 杭の種類……P H C 杭、S C 杭、S C + P H C 杭、鋼管杭、H鋼杭、回転杭

3. 区分

区分は、構造物、杭種、杭径、杭長とする。

(1) 数量算出項目および区分一覧表

- 1) 既製コンクリート杭（P H C 杭、S C 杭、S C + P H C 杭）……別紙一1参照
- 2) 鋼管杭……別紙一2参照
- 3) 回転杭……別紙一2参照

BIM/CIMモデルによる数量算出は、既製コンクリート杭「A」、鋼管杭「I」、回転杭「I」を適用する。また、別表の内容は属性情報に付与する。

4. 数量算出方法

数量の算出は、「第1編（共通編）1章基本事項」によるほか下記の方法によるものとする。

(1) P H C 杭、S C 杭、S C + P H C 杭（別紙一1参照）

- 1) パイルハンマ工
別紙一1の数量のほか杭打込長及び掘削層の加重平均N値（別紙一3参照）を算出する。
また、杭打込長の最小単位は、0. 5 mを標準とする。

2) 中掘工

別紙一1の数量のほか掘削長及び掘削層の加重平均N値（別紙一3参照）を算出する。
また、掘削長の最小単位は、0. 5 mを標準とする。

(2) 鋼管杭（別紙一2参照）

- 1) パイルハンマ工
別紙一2の数量のほか杭打込長及び掘削層の加重平均N値（別紙一3参照）を算出する。
また、杭打込長の最小単位は、0. 5 mを標準とする。

2) 中掘工

別紙一2の数量のほか掘削長及び掘削層の加重平均N値（別紙一3参照）を算出する。
また、掘削長の最小単位は、0. 5 mを標準とする。

(3) 回転杭（別紙一2参照）

別紙一2の数量のほか掘削長及び掘削層の加重平均N値（別紙一3参照）を算出する。

(1) 既製コンクリート杭 (PHC杭、SC杭、SC+PHC杭)

属性情報																			杭 総 本 数	備考			
工種	種別	杭径	杭1本当たり																				
			杭長																				
			上杭			中杭			下杭			全長	鉄筋量	中詰 コンクリート	中詰 コンクリート種類	取壊 コンクリート							
			PHC		SC	SC+PHC		PHC		SC	SC+PHC		PHC		SC	SC+PHC							
			A種 m	B種 m	C種 m	— m	— m	A種 m	B種 m	C種 m	— m	— m	A種 m	B種 m	C種 m	— m	— m	m	kg	m ³	m ³	本	
樋門	本体																						
樋管	胸壁																						
水門	翼壁																						
排水機場	水叩																						
	調水圧槽																						
	沈砂池																						
橋梁	橋台																						
	橋脚																						
擁壁																							

BIM/CIMモデルによる数量算出方法は、コンクリート構造を参考とする

- 注) 1. 継ぎ杭の場合は合わせて1本として算出する。
- 2. 同種の杭であっても杭径、長さごとに集計する。
- 3. 杭頭鉄筋の鉄筋量は鉄筋規格・径別に集計する。
- 4. 橋梁については、各橋台・橋脚ごとに集計する。
- 5. 堀削残土については別途算出する。
- 6. 吊型枠及び碎石又は砂が必要な場合別途算出する。

(2) 鋼管杭・回転杭

工種	種別	杭径	材質	属性情報												杭1本当たり												杭 総 本 数	備 考	
				上杭			中杭			下杭			計			端部 補強 バンド	端部 補強 溶接 長	杭頭 鉄筋	中詰 コンクリート 種類	中詰 コンクリート 質量	ズレ止 リング 質量	ズレ止 ストッパー 質量	現場 円周 溶接 部材	丸蓋	つり 金具	鉄筋 溶接 長	ズレ止 リンク 溶接 長	その他附 属品		
				板厚 mm	杭長 m	質量 kg																								
樋門	本体																													
樋管	胸壁																													
水門	翼壁																													
排機	水叩																													
	調圧水槽																													
	沈砂池																													
橋梁	橋台																													
	橋脚																													
擁壁																														

BIM/CIMモデルによる数量算出方法は、鋼構造を参考とする

- 注) 1. 繼ぎ杭の場合は合わせて1本として算出する。
 2. 杭径、長さごとに集計する。
 3. 端部補強材の溶接長は、杭先端に補強バンドを溶接する場合に算出する。
 4. 現場円周補強材には、裏当てリング及びストッパーが含まれる。
 5. 補強材には、十字、二十字、井桁の種類を記入する。
 6. 杭頭鉄筋の鉄筋量は鉄筋規格・径別に集計する。
 7. 鉄筋溶接長は、杭外周に補強鉄筋を溶接する場合に算出する。
 8. ズレ止めリングの溶接長は、ズレ止めリング上側一面の全周を算出する。
 9. その他附属品には、チャッキングプレート、回転防止板等の附属品を算出する。
 10. 橋梁については、各橋台・橋脚ごとに集計する。
 11. 掘削残土については別途算出する。

(3) 加重平均N値

工種	種別	杭規格					土質区分										備考	
		種別	径 (mm)	長さ (m)	板厚 (mm)	本数	土質層No	1	2	3	4	5	6	7	8	計	加重平均N値	
							土質									—		
							N値									—		
							層厚L (m)											
							N × L											
							土質									—		
							N値									—		
							層厚L (m)											
							N × L											
							土質									—		
							N値									—		
							層厚L (m)											
							N × L											
							土質									—		
							N値									—		
							層厚L (m)											
							N × L											

BIM/CIMモデルによる数量算出方法は、コンクリート構造および鋼構造を参考とする

注) 板厚は鋼管杭のみ記入し、鋼管杭で板厚の異なる継杭の場合には、薄い板厚とする。

9. 4 木杭打工

1. 適用

木杭打工に適用する。

2. 数量算出項目

杭の本数を区分により算出する。

3. 区分

区分は、杭長、末口の大きさとする。

(1) 数量算出項目及び区分一覧表

項目	区分 BIM/CIM モデル	属性情報				
		杭長	末口の 大きさ	単位	数 量	備 考
杭	B	○	○	本		杭材質を記載する。

BIM/CIMモデルによる数量算出方法は、コンクリート構造を参考とする

9.5 場所打杭工、深礎工

1. 適用

土木構造物の場所打杭工、深礎杭工に適用する。

2. 数量算出項目

場所打杭、深礎杭の数量を区分ごとに算出する。

3. 区分

区分は、構造物、杭種、杭径、杭長とする。

(1) 数量算出項目及び区分一覧表

- 1) 場所打杭……別紙—1 参照
- 2) 深礎杭 ……別紙—2 参照

BIM/CIMモデルによる数量算出は、場所打杭「A」、深礎杭「I」を適用する。また、別表の内容は属性情報に付与する。

4. 数量算出方法

数量の算出は、「第1編（共通編）1章基本事項」によるほか下記の方法によるものとする。


(1) 全回転式オールケーシング工

別紙—1 の数量のほか下記の項目について算出する。

1) 土質別の掘削長

杭打込長の最小単位は、0. 1 mを標準とする。

土質による区分は、以下の通りとする。

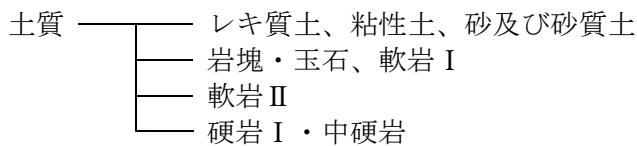

2) コンクリート量

$$Q = \pi / 4 \times D^2 \times L$$

Q : 杭1本当りのコンクリート使用量… (m³/本)

D : 設計杭径…………… (m)

L : 設計杭長…………… (m)

3) 杭頭処理取壟コンクリート量

$$Q = \pi / 4 \times D^2 \times L$$

Q : 杭頭処理取壟コンクリート量……… (m³/本)

D : 設計杭径…………… (m)

L : 設計杭頭処理延長…………… (m)

(2) リバースサーキュレーション工

別紙-1 の数量のほか下記の項目について算出する。

1) コンクリート量

$$Q = \pi / 4 \times D^2 \times L$$

Q : 杭1本当たりのコンクリート使用量… (m³/本)

D : 設計杭径…………… (m)

L : 設計杭長…………… (m)


(3) アースオーガ・硬質地盤用アースオーガ工

別紙-1 の数量のほか下記の項目について算出する。

1) 土質別の掘削長及び土質係数

杭打込長の最小単位は、0. 1 mを標準とする。

土質による区分は、以下の通りとする。



土質係数は掘削する土質毎の係数を加重平均して算出する。なお土質係数は、少数第2位を四捨五入して少数第1位とする。

$$\alpha = \frac{(\alpha_1 \times L_1) + (\alpha_2 \times L_2) + \dots}{L_1 + L_2 + \dots}$$

α_n : 各土質の土質係数 (次表)

L_n : 各土質の掘削長 (m)

土質係数

N値 土質	土	岩塊 玉石	軟岩 I 軟岩 II
20未満	1. 0		
20以上	1. 1	3. 2	1. 8

2) アースオーガによるモルタル杭

$$Q = \pi / 4 \times D^2 \times L \times 10$$

Q : 杭10本当りのモルタル使用量…… (m³/10本)

D : 杭径…………… (m)

L : 打設長…………… (m)

3) 鉄筋かご等


鉄筋かご等は、下表のとおり区分して算出する。

	長さ (m)	質量 (t)
鉄筋かご	○	○
H形鋼	○	○

(4) 大口径ボーリングマシン工

別紙-1の数量のほか下記の項目について算出する。

- 1) H形鋼を使用する場合の設計杭径はH形鋼の対角線長とし、钢管を使用する場合の設計杭径は钢管の外径として数量を算出する。なお、設計杭径については小数第1位以下を四捨五入して算出する。

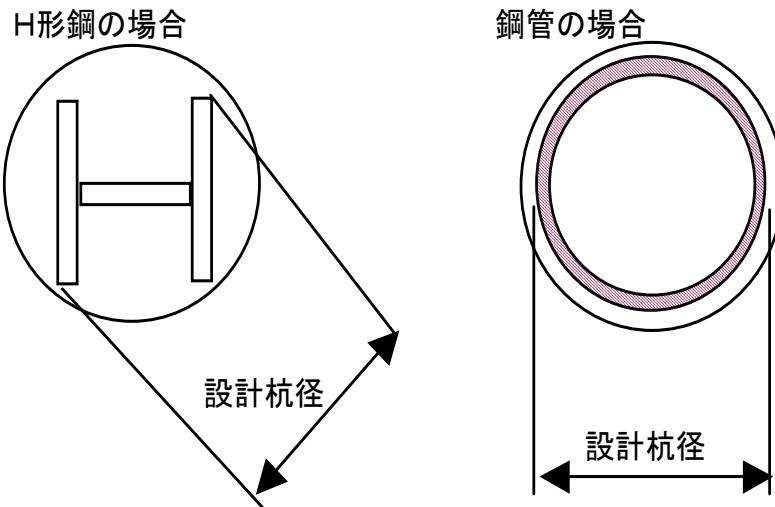

※ 杭長=材料長、掘削長=打設長

- 2) 土質区分別掘削長（1本当り）

杭打設長の最小単位は、0. 1 mを標準とする。

区分 項目	杭種別			土質区分				
	モルタル 杭 (H形鋼)	モルタ ル杭 (鋼管)	コンクリ ート杭 (鋼管)	レキ質土 ・軟岩 (I)	砂及び 砂質土 ・粘性土	岩塊 玉石	軟岩 (II)	硬岩
掘削長(m)	○	○	○	○	○	○	○	○

- 3) 杭1本当りモルタルおよびコンクリート使用量

- a) モルタルを使用する場合

$$Q = \pi / 4 \times D^2 \times L$$

Q : モルタル使用量 (m³/本)
D : 削孔径 (m)
L : 打設長 (m)

- b) コンクリート(生コン)を使用する場合

$$Q_1 = \pi / 4 \times (D_1^2 - D^2) \times L$$

$$Q_2 = \pi / 4 \times D^2 \times L$$

Q₁ : モルタル使用量 (m³/本)
Q₂ : 中詰コンクリート使用量 (m³/本)
D : 設計杭径 (m)
D₁ : 削孔径 (m)
L : 打設長 (m)

4) H形鋼等

H形鋼・鋼管材料長（m）を算出する。

5) 溶接回数


継杭の場合は、1本当たりの溶接回数（回）を算出する。

また、鋼管の場合は鋼管板厚を算出する。

(5) ダウンザホールハンマ工

別紙-1の数量のほか下記項目について算出する。

1) H形鋼を使用する場合は、H形鋼の対角線長とし、鋼管（防護柵を含む）を使用する場合の設計杭径は鋼管の外径とし、数量を算出する。なお、設計杭径については小数第1位以下を四捨五入して算出する。

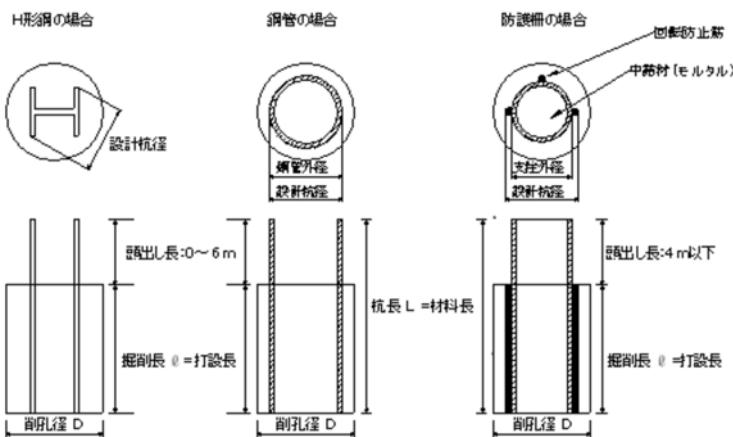

2) 土質区分別掘削長（1本当たり）

杭打設長の最小単位は、0.1 mを標準とする。

区分 項目	杭種別					
	モルタル杭 (H形鋼)	モルタル杭 (鋼管)	コンクリート杭 (鋼管)	H形鋼杭	鋼管杭 (土砂埋戻し)	防護柵 (モルタル杭)
掘削長（m）	○	○	○	○	○	○

区分 項目	土質区分			
	砂質土	粘性土	レキ質土 岩塊・玉石 軟岩 中硬岩	硬岩
掘削長（m）	○	○	○	○

3) モルタル杭使用における杭1本当たりモルタル使用量は以下のとおりとする。

$$Q = \pi / 4 \times D_1^2 \times l$$

Q : モルタル使用量 (m³/本)

D₁ : 削孔径 (m)

l : 打設長 (m)

- 4) コンクリート杭使用におけるモルタル、コンクリート（生コン）杭1本当たり使用量は以下のとおりとする。

$$Q_1 = \pi / 4 \times (D_1^2 - D_2^2) \times \ell$$

$$Q_2 = \pi / 4 \times D_2^2 \times \ell$$

Q_1 : モルタル使用量 (m^3 / 本)

Q_2 : 中詰コンクリート使用量 (m^3 / 本)

D_1 : 削孔径 (m)

D_2 : 設計杭径 (m)

ℓ : 打設長 (m)

- 5) 土砂埋戻しにおける購入土（砂）杭1本当たり使用量は以下のとおりとする。

$$Q = \pi / 4 \times D_1^2 \times \ell$$

Q : 購入土（砂）使用量 (m^3 / 本)

D_1 : 削孔径 (m)

ℓ : 打設長 (m)

- 6) H形鋼等

H形鋼・鋼管・防護柵材料長 (m) を算出する。

(6) 深礎工

別紙-2の数量のほか下記の項目について算出する。

- 1) 掘削長 及び土質係数

杭打込長の最小単位は 0. 1 mを標準とする。

土 質

土 質	適 用 土 質
土	粘土及び粘性土、砂及び砂質土、レキ及びレキ質土
岩	岩塊、玉石及びこれらが砂・砂質土・粘性土・レキ質土と混合した土、軟岩 (I) 、 (II) 、中硬岩、硬岩 (I)

土質係数は掘削する土質毎の係数を加重平均して算出する。なお土質係数は、少数第2位を四捨五入して少数第1位とする。

$$\alpha = \frac{(\alpha_1 \times L_1) + (\alpha_2 \times L_2)}{L_1 + L_2}$$

α_1 : 土の土質係数 (次表)

L_1 : 土の掘削長 (m)

α_2 : 岩の土質係数 (次表)

L_2 : 岩の掘削長 (m)

土質係数

砂・砂質土 粘性土・レキ質土 (土)	岩塊・玉石混じり土 軟岩～硬岩 (岩)
0. 5 7	1. 1 2

2) 足場工

足場の種類は手摺先行型枠組足場を標準とし、掛面積は次式により算出する。

$$\text{掛面積 (m}^2\text{)} = \text{掘削 1 m当たり掛面積 (m}^2\text{)} \times \text{掘削深 (m)}$$

掘削 1 m当たり掛面積

杭径 (m)	1.5以上 2.0以下	2.0を超え 2.5以下	2.5を超え 3.0以下	3.0を超え 3.5以下	3.5を超え 4.0以下	4.0を超え 4.5以下
掛面積 (m ²)	1.2	1.5	3.6	3.6	5.0	6.6
杭径 (m)	4.5を超え 5.0以下	5.0を超え 5.5以下	5.5を超え 6.0以下	6.0を超え 6.5以下	6.5を超え 7.0以下	7.0を超え 7.5以下
掛面積 (m ²)	8.2	9.7	11.3	12.9	14.4	16.0

3) コンクリート及びグラウト量

$$V = \pi / 4 \times D^2 \times L_1$$

V : 杭1本当たりのコンクリート使用量 (m³/本)

D : 杭径 (公称径) (m)

L₁ : 打設長…………… (m)

注) 1. 数量算出項目、区分および数量算出方法は「4章コンクリート工 4. 1 コンクリート工」による。

$$G = 0.08\pi (D + 0.08) \times L_2$$

G : 杭1本当たりグラウト使用量………… (m³/本)

L₂ : 杭1本当たりグラウト必要長さ…… (m)

注) 1. 土留材と地山の間隙をグラウトにより詰める場合のグラウト使用量は、上式を標準とするが、土質等特別な条件によりこれにより難い場合は、別途考慮する。また、グラウトパイプは、必要量を算出する。

(7) 鉄筋工

鉄筋の数量は、「4章コンクリート工 4. 3. 1 鉄筋工」により算出する。

別紙－1

(1) 場所打杭

属性情報																			杭 総 本 数			
工種	種別	杭径	杭長	杭1本当り										コンクリート リート kg	コンクリート 種類 m³	モルタル kg	中詰材規格 使用量 m³	H形鋼規格 単位質量 kg	鋼管規格 単位質量 kg	杭頭処理取扱 コンクリート m³	継材の有無	
				鉄筋																		
				D=13	D=16	16≤D≤25	29≤D≤32	D=35	D=38	D=41	D=51	計										
樋門	本体																					
樋管	胸壁																					
水門	翼壁																					
排機	水叩																					
水場	調圧槽																					
	沈砂池																					
橋梁	橋台																					
	橋脚																					
擁壁																						
山留																						
地すべり抑止																						
基礎杭																						

BIM/CIMモデルによる数量算出方法は、コンクリート構造を参考とする

- 注) 1. 杭の種類に応じて必要材料の算出を行う。
- 2. 杭頭鉄筋の鉄筋量は鉄筋規格・径別に集計する。
- 3. 橋梁については、各橋台・橋脚ごとに集計する。
- 4. 堀削残土については、第I編2章土工により別途算出する。
- 5. 泥水については別途算出する。

(2) 深基礎

工種	種別	杭径 mm	杭長 m	属性情報											杭 総本数 本						
				杭1本当たり										コンクリート m ³	コンクリート 種類	グラウト 柱入量 m ³	ライナーブレート 使用量 m	杭頭処理 取扱 コンクリート m ³			
				鉄筋									D=13 kg	D=16 kg	16≤D≤25 kg	29≤D≤32 kg	D=35 kg	D=38 kg	D=41 kg	D=51 kg	計 kg
樋門	本体																				
樋管	胸壁																				
水門	翼壁																				
排水機場	水叩																				
	調圧水槽																				
	沈砂池																				
橋梁	橋台																				
	橋脚																				
擁壁																					
山留																					
地すべり 抑止																					

BIM/CIMモデルによる数量算出方法は、鋼構造を参考とする

- 注) 1. 杭の種類に応じて必要材料の算出を行う。
- 2. 杭頭鉄筋の鉄筋量は鉄筋規格・径別に集計する。
- 3. 橋梁については、各橋台・橋脚ごとに集計する。
- 4. 堀削残土については、第I編2章土工により別途算出する。
- 5. 杭1本当たり堀削に際し、中硬岩もしくは硬岩の掘削がある場合は、備考欄に中硬岩もしくは硬岩と明記し、泥水については別途算出する。
- 6. 堀削残土については別途算出する。

9.6 ニューマチックケーソン基礎工

1. 適用

ニューマチックケーソン基礎工に適用する。

2. 数量算出項目

刃口金物据付、沈下掘削、コンクリート、鉄筋、型枠、足場、沈下促進、中詰充填等の数量を算出する。

(1) 数量算出項目一覧表

項目	BIM/CIM モデル	属性情報			
		規格・仕様	単位	数量	適用
刃口金物据付 ※1	I		t		
沈下掘削	A		m ³		
コンクリート	A		m ³		
鉄筋	B		t		
型枠	B		m ²		
足場	B		掛m ²		
沈下促進	A		t		
H形鋼 ※1	I		t		撤去しない埋設支保用
中詰充填	A		t又はm ³		
コンタクト グラウト充填	B		t又はm ³		

BIM/CIMモデルによる数量算出方法は、コンクリート構造を参考とする

※1) BIM/CIMモデルによる数量算出方法は、鋼構造を参考とする

3. 数量算出方法

数量の算出は、「第1編(共通編) 1章基本事項」によるほか下記の方法によるものとする。

(1) 刃口金物据付

質量は、「第3編(道路編) 4章鋼橋上部工 4. 1 鋼材」を参照の上算出する。

(2) 沈下掘削

1) ケーソン1基の掘削量を掘削面積 (m^2)、土質、函内作業気圧毎に下記のように区分して算出する。

①掘削面積区分

ケーソン1基の掘削面積	工 法
40 m^2 ~ 300 m^2 未満	機械掘削

②土質及び函内作業気圧区分による掘削量 (m^3)

函内作業気圧(MPa)	掘削深	軟 岩 (II)	軟 岩 (I)	玉石混 じり砂 レキ	レキ及 びレキ 質土	普通土
0 (素掘)	3 m以下					
	3 mを超える					
0 を超え 0.10 以下	3 m以下					
	3 mを超える					
0.10 を超え 0.14 以下	3 m以下					
	3 mを超える					
0.14 を超え 0.18 以下	3 mを以下					
	3 mを超える					
0.18 を超え 0.22 以下	3 mを以下					
	3 mを超える					
0.22 を超え 0.26 以下	3 mを以下					
	3 mを超える					
0.26 を超え 0.30 以下	3 mを以下					
	3 mを超える					
0.30 を超え 0.34 以下	3 mを以下					
	3 mを超える					
0.34 を超え 0.36 以下	3 mを以下					
	3 mを超える					
0.36 を超え 0.38 以下	3 mを以下					
	3 mを超える					
0.38 を超え 0.40 以下	3 mを以下					
	3 mを超える					

注) 1. 掘削面積が 40 m^2 ~ 300 m^2 満の場合は、下記の掘削面積区分毎に算出する。
掘削面積区分 (m^2)

40 ~ 60 未満	60 ~ 100 未満	100 ~ 300 未満
------------	-------------	--------------

2. 掘削深さが、3 m以下と3 mを超える部分に分けて算出する。
3. 普通土とは、砂、砂質土、粘性土及び粘土をいう。

2) 刃口設置のため掘削及び盛土が必要な場合は別途算出する。

(3) コンクリート及びグラウト量

コンクリート及びグラウトの数量は、下記の項目ごとに算出する。

- ① ケーソン軸体コンクリート
- ② 底スラブコンクリート
- ③ 上スラブコンクリート
- ④ 止水壁コンクリート
- ⑤ 中埋コンクリート
- ⑥ コンタクトグラウト

(4) 鉄筋

鉄筋の数量は、「第1編（共通編）4章コンクリート工 4.3.1 鉄筋工」により算出する。

(5) 型枠

型枠の数量は、「第1編（共通編）4章コンクリート工 4.2 型枠工」により算出する。

(6) 足場

- ① 足場は手摺先行型枠組足場を標準とする。

足場設置撤去数量は、次式により算出する。


$$\text{外側足場掛面積 (ケーン部)} \quad (\text{掛m}^2) = \text{初期ロット分外周面積} \times 1.3 \quad (\text{掛m}^2)$$

$$\text{外側足場掛面積 (ピア部)} \quad (\text{掛m}^2) = 1 \text{ ロット分外周面積} \times 1.3 \quad (\text{掛m}^2)$$

$$\times \text{ピア部足場組替え数 (ピア部ロット数)}$$

$$\text{内側足場掛面積 (掛m}^2) = \text{必要ロット分外周面積} \times 0.55 \quad (\text{掛m}^2)$$

注) 外周面積は構造物の外周延長×高さである。

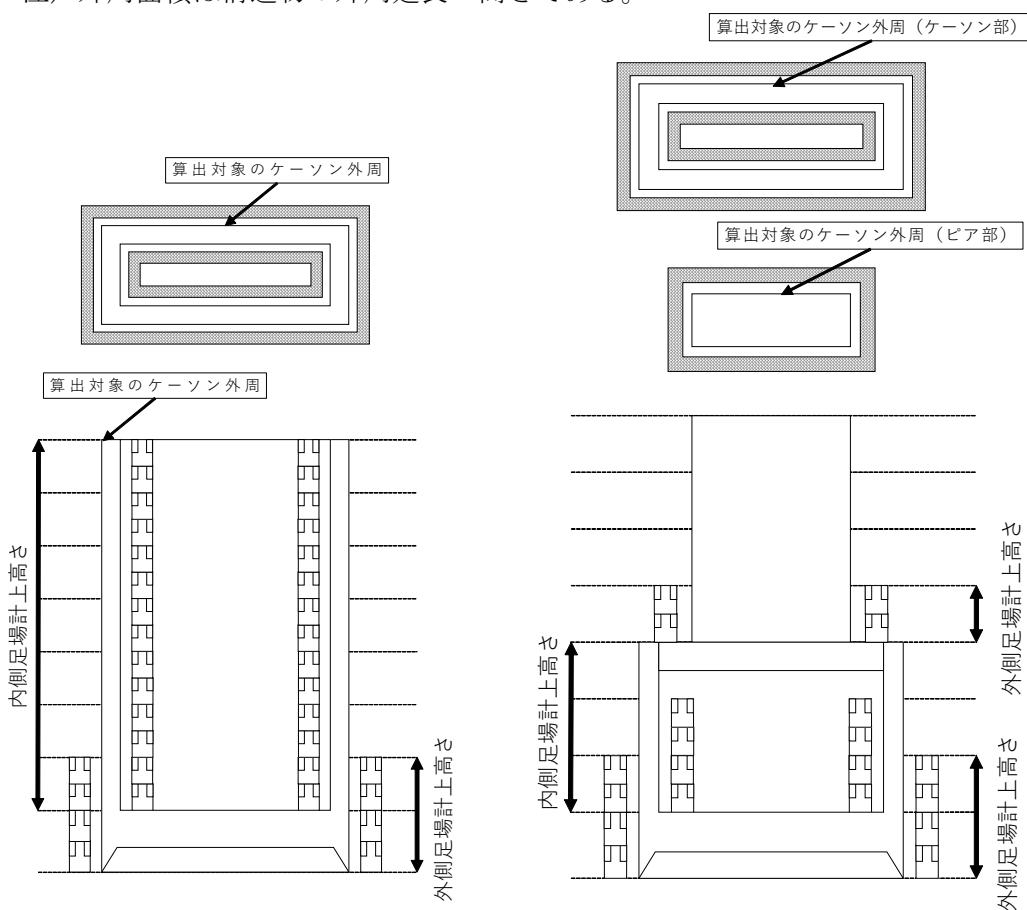

止水壁ケーソン

ピアケーソン

②足場材の賃料を計上する場合、次式の通り算定することができる。

$$\text{賃料} = L \times (M1 \times T + M2) \times A \text{ (円)}$$

L : 賃料係数 (1.3)


M1 : 先行据置 2段手すりの1日当たりの賃料 (円/日)

M2 : 先行据置 2段手すりの基本料金 (円)

T : 足場材の供用日数 (日)

A : 足場の掛面積 (掛m²)

1) 止水壁ケーソンの算出イメージ

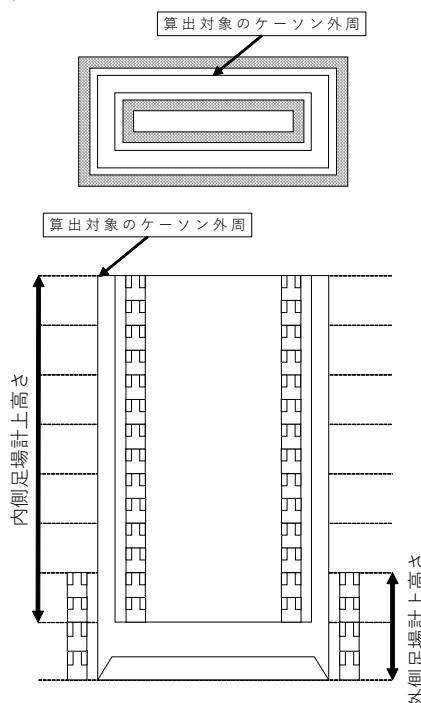

◎足場掛面積の算出例

・外側足場

ケーソン外周54m、外側足場の1ロット目高さ 5 m、2ロット目高さ 4 m

供用日 T : 212日、先行据置 2段手すりの1日当たり賃料 M1 : 7.2円/日、先行据置 2段手すりの基本料金 M2 : 320円の場合

$$\text{初期 2 ロット分外周面積} = 54\text{m} \times (5\text{ m} + 4\text{ m}) = 486\text{m}^2$$

$$\text{外側足場掛面積} = 486\text{m}^2 \times 1.3 \doteq 632 \text{ (掛m}^2\text{)}$$

$$\text{足場材賃料} = 1.3 \times (7.2\text{円/日} \times 212\text{日} + 320\text{円}) \times 632 \text{ (掛m}^2\text{)} \doteq 1,517,002\text{円}$$

・内側足場

ケーソン外周54m、内側足場の1ロットあたり高さ 4 m、必要ロット数 7

供用日 T : 212日、先行据置 2段手すりの1日当たり賃料 M1 : 7.2円/日、先行据置 2段手すりの基本料金 M2 : 320円の場合

内側足場は、ケーソン 1 基当たり全内側足場掛m²の1/2に全供用日数を計上…足場材賃料①
全内側足場の残り1/2掛m²に全供用日数の1/2を計上…足場材賃料②

$$\text{必要ロット分外周面積} = 54\text{m} \times (7 \times 4\text{ m}) = 1,512\text{m}^2$$

$$\text{内側足場掛面積} = 1,512\text{m}^2 \times 0.55 \doteq 832 \text{ (掛m}^2\text{)}$$

$$\text{足場材賃料①} = 1.3 \times (7.2\text{円/日} \times 212\text{日} + 320\text{円}) \times 832 \text{ (掛m}^2\text{)} \div 2$$


$$\doteq 998,533\text{円}$$

$$\text{足場材賃料②} = 1.3 \times (7.2\text{円/日} \times 212\text{日} \div 2 + 320\text{円}) \times 832 \text{ (掛m}^2\text{)} \div 2$$

$$\doteq 585,795\text{円}$$

$$\text{足場材賃料} = 998,533\text{円} + 585,795\text{円} = 1,584,328\text{円}$$

2) ピアケーンの算出イメージ

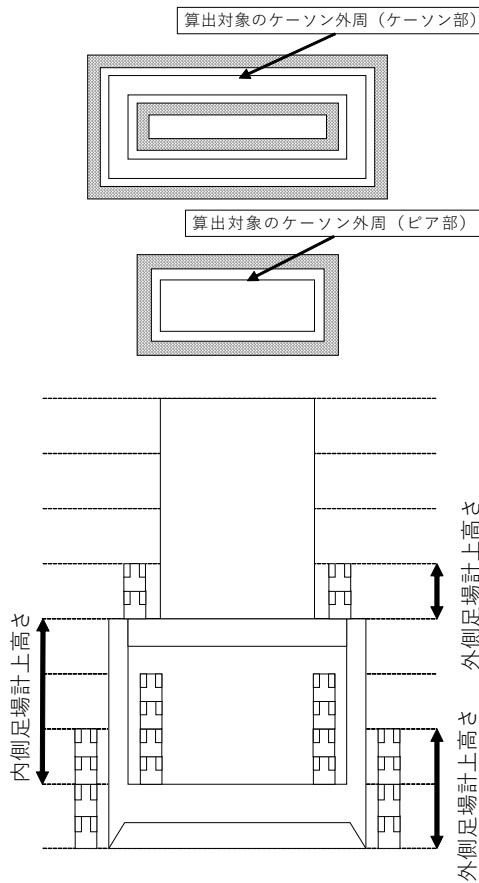

◎足場掛面積の算出例

・外側足場（ケーン部）

ケーン外周54m、外側足場の1ロット目高さ5m、2ロット目高さ4m

ケーン部の供用日T：93日、先行据置2段手すりの1日当たり賃料M1：7.2円/日、先行据置2段手すりの基本料金M2：320円の場合

$$\text{初期 2 ロット分外周面積} = 54\text{m} \times (5\text{m} + 4\text{m}) = 486\text{m}^2$$

$$\text{外側足場掛面積} = 486\text{m}^2 \times 1.3 \approx 632 \text{ (掛m}^2\text{)}$$

$$\text{足場材賃料} = 1.3 \times (7.2\text{円/日} \times 93\text{日} + 320\text{円}) \times 632 \text{ (掛m}^2\text{)} \approx 813,055\text{円}$$

・外側足場（ピア部）

ピア外周32m、外側足場の1ロット高さ4m、ピア部足場組替え数（4ロット分）ピア部の供用日T：119日、先行据置2段手すりの1日当たり賃料M1：7.2円/日、先行据置2段手すりの基本料金M2：320円の場合

注) ケーン部の足場材をピア部に転用する場合は基本料金の計上は不要

$$1 \text{ ロット分外周面積} = 32\text{m} \times 4\text{m} = 128\text{m}^2$$

$$\text{外側足場掛面積} = 128\text{m}^2 \times 1.3 \approx 166 \text{ (掛m}^2\text{)}$$

$$\text{足場材賃料} = 1.3 \times (7.2\text{円/日} \times 119\text{日} + 320\text{円}) \times 166 \text{ (掛m}^2\text{)} \approx 253,593\text{円}$$

・内側足場

ケーン外周54m、内側足場の1ロットあたり高さ4m、必要ロット数2

供用日T：93日、先行据置2段手すりの1日当たり賃料M1：7.2円/日、先行据置2段手すりの基本料金M2：320円の場合

内側足場は、ケーン1基当たり全内側足場掛m2の1/2に全供用日数を計上…足場材賃料①
全内側足場の残り1/2掛m2に全供用日数の1/2を計上…足場材賃料②

$$\text{必要ロット分外周面積} = 54\text{m} \times (2 \times 4\text{ m}) = \underline{\underline{432\text{m}^2}}$$

$$\text{内側足場掛面積} = 432\text{m}^2 \times 0.55 \approx \underline{\underline{238\text{ (掛m}^2\text{) }}}$$

$$\text{足場材賃料①} = 1.3 \times (7.2\text{円/日} \times 93\text{日} + 320\text{円}) \times 238\text{ (掛m}^2\text{) } \div 2 \\ \approx \underline{\underline{153,091\text{円}}}$$

$$\text{足場材賃料②} = 1.3 \times (7.2\text{円/日} \times 93\text{日} \div 2 + 320\text{円}) \times 238\text{ (掛m}^2\text{) } \div 2 \\ \approx \underline{\underline{101,298\text{円}}}$$

$$\text{足場材賃料} = 153,091\text{円} + 101,298\text{円} = \underline{\underline{254,389\text{円}}}$$

(7) 沈下促進

載荷工法は、水荷重（ポンプによる注排水）を標準とし、水量（t）を算出する。

(8) 送気延長は、空気圧縮機からゲージ設備までと、ゲージ設備からケーソンまでとに区分して算出する。

9.7 鋼管矢板基礎工

1. 適用

鋼管矢板工の仮締切兼用方式に適用する。

2. 数量算出項目

鋼管矢板、鋼管内掘削工、鋼管内コンクリート、継手管内排土、継手管内モルタル、継手管内止水材、井筒内掘削土、敷砂、底盤コンクリート、導枠、井筒内支保、井筒内支保間詰コンクリート、コネクタ、鋼管矢板切断を算出する。

注) 導杭、導枠については、「第1編(共通編) 1.1. 1 土留・仮締切工」によるものとする。

3. 区分

区分は、規格、根入れ長、土質係数とする。

(1) 数量算出項目及び区分一覧表

項目	区分	BIM/CIM モデル	属性情報				
			規格	根入れ長	土質係数	単位	数量
钢管矢板	II	○	○	○	本		注) 1
钢管内掘削	A	×	×	×	m^3		
钢管内コンクリート	A	○	×	×	m^3		
継手管内排土	B	×	×	×	m		
継手管内モルタル	B	○	×	×	m		注) 2
継手管内止水材	B	○	×	×	m		注) 3
井筒内掘削	A	×	×	×	m^3		
敷砂	A	×	×	×	m^3		
底盤コンクリート	A	○	×	×	m^3		
導枠、井筒内支保	I	○	×	×	t		注) 5
井筒内支保間詰コンクリート	A	○	×	×	m^3		注) 6
コネクタ(鉄筋スタッド)	II	○	×	×	段		
コネクタ(プレートブレケット)	II	×	×	×	t		
钢管矢板切断	II	○	×	×	本		


BIM/CIMモデルによる数量算出方法は、コンクリート構造および鋼構造を参考とする

- 注) 1. 鋼管矢板打込みにあたって、補強材が必要な場合は、钢管矢板1本当りに必要な補強材(本)を算出する。
2. 継手管内モルタルは、継手100m当たりモルタル使用量(m^3)を備考欄に記入する。
3. 継手管内止水材は、継手100m当たり注入材使用量(m^3)及び止水袋使用量(m)を備考欄に記入する。
4. 継手はP-P型を標準とする。

5. 導枠、井筒内支保（H形鋼 250～400）は、円弧部・直線部ごとに区分して算出する。なお、支保材料の規格は備考欄に明記する。
6. 井筒内支保間詰コンクリートの型枠（底板等）が必要な場合は、別途算出する。

(参考) 繼手管内排土・継手管内モルタル・継手管内止水材 積算延長算出方法


【鋼管矢板展開図】

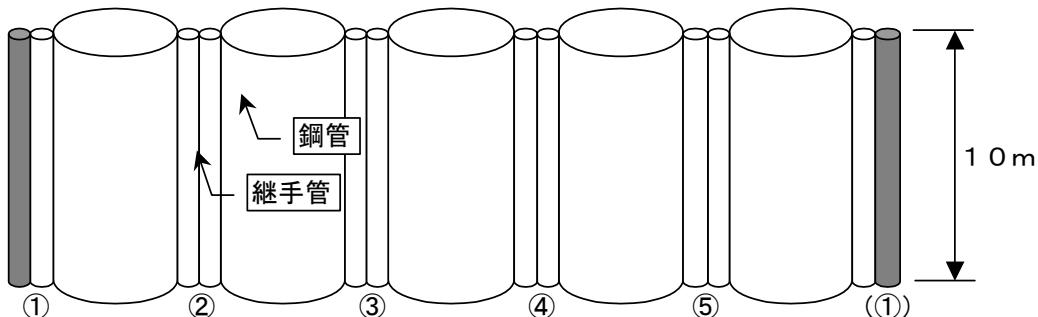

$$\text{継手管延長} \times \text{継手箇所数} \\ 10\text{m} \times 5 \text{箇所} = 50\text{m} \quad \therefore \text{積算数量} = 50\text{m}$$

※注) 2. 3. のとおり、備考欄へは 100m 当り（継手 1 箇所=パイプ 2 本分）の材料使用量を記入する。

(参考) コネクタ取付（鉄筋スタッド） 積算段数算出方法

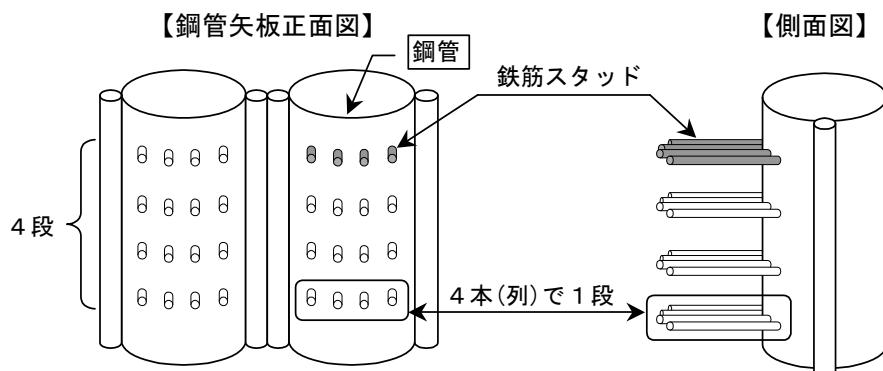

$$\text{例) 鋼管本数 } 20 \text{ 本の場合} \cdots 4 \text{ 段} \times 20 \text{ 本} = 80 \text{ 段} \quad \therefore \text{積算数量} = 80 \text{ 段}$$

(2) 規格

鋼管矢板は、杭長（m）・杭径（mm）・板厚（mm）ごとに区分して算出する。

また、継杭を行う場合は、杭 1 本当りの内訳長（上中下杭）を算出し継手管の板厚を明記する。

(3) 根入長

鋼管矢板の打込み長（m）ごとに区分して算出する。

(4) 土質係数

鋼管矢板の打込層の加重平均 N 値ごとに区分して算出する。

打撃工法の場合	土質係数	N 値	1～20 未満
		N 値	20 以上

中堀工法の場合	土質係数	N 値	1～20 未満
		N 値	20～40 未満
		N 値	40 以上

9.8 鋼管ソイルセメント杭工

1. 適用

土木構造物の鋼管ソイルセメント合成杭工法に適用する。

2. 数量算出項目

鋼管ソイルセメント合成杭の数量を区分ごとに算出する。

3. 区分

区分は、杭径、杭長、掘進長、セメント使用量、地盤係数、添加材使用量、継手箇所数とする。

- (1) 数量算出項目及び区分一覧表
別紙参照

4. 数量算出方法

数量の算出は、「第1編（共通編）1章基本事項」によるほか下記の方法によるものとする。

(1) 掘進長


杭長の最小単位は、0.1mを標準とする。

各掘進長（空堀長、固化体一般部長、固化体先端部長）ごとに加重平均N値を算出する。

(2) 添加材使用量

杭一本当たりの添加材 (kg/m^3) 使用量を算出する。

(3) 鋼管ソイルセメント合成杭のモデル図

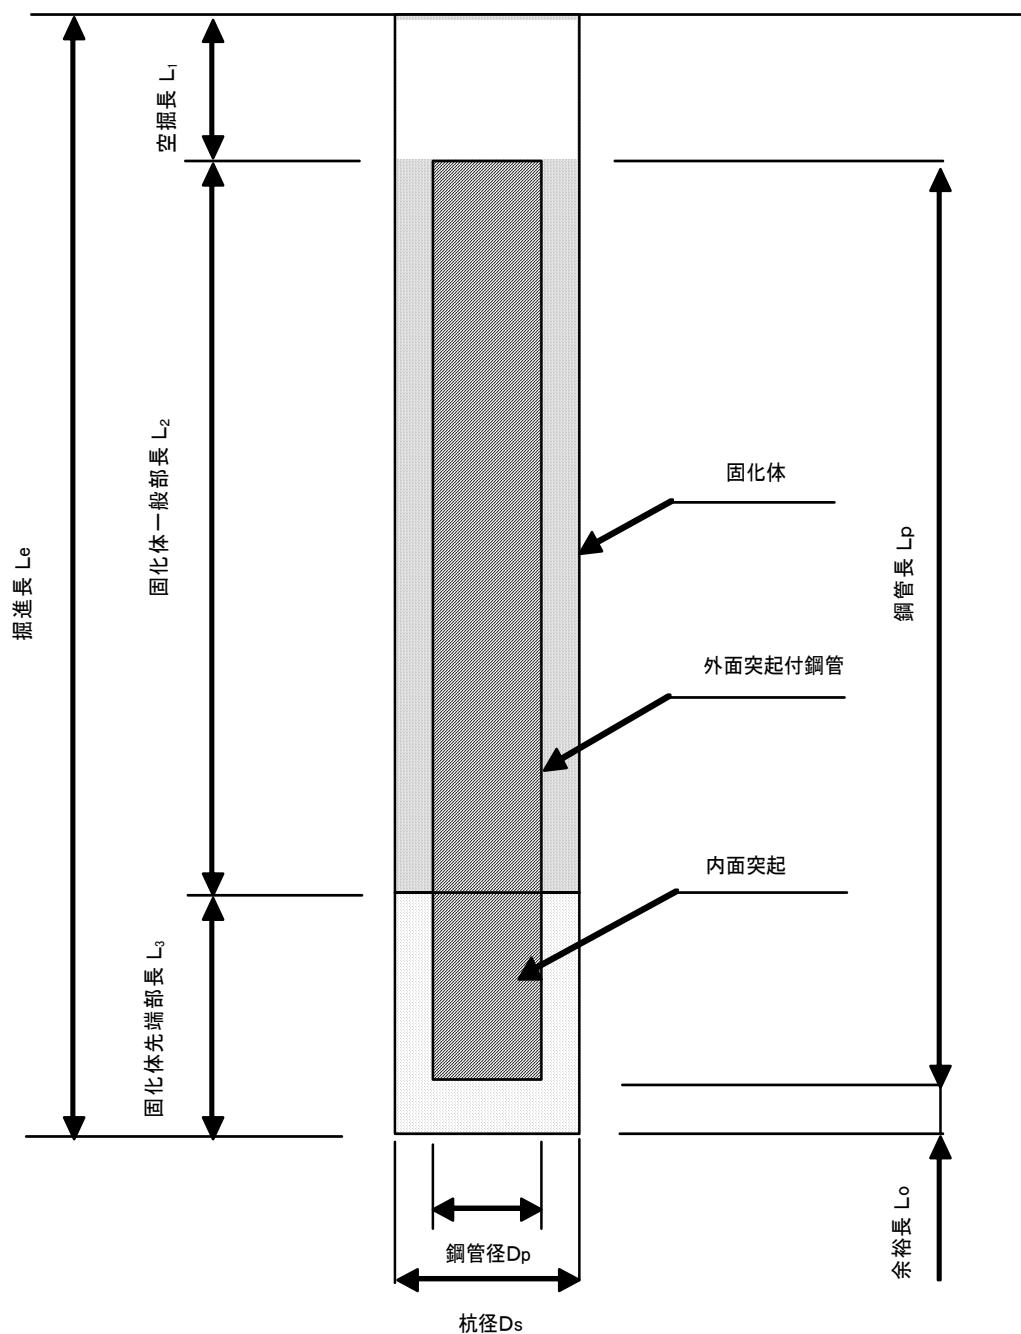

$$\text{掘進長 } L_e = \text{空掘長 } L_1 + \text{固化体一般部長 } L_2 + \text{固化体先端部長 } L_3$$

$$\text{先端部長 } L_3 = 1.5D_p + 0.5D_s$$

$$\text{余裕長 } L_0 = 0.5D_s$$

钢管ソイルセメント合成杭のモデル図

別紙

(1) 鋼管ソイルセメント合成杭工法

工種	種別	BIM/CIM モデル	属性情報												杭總本数 本
			杭径 mm	杭長 m	鋼管 杭径 mm	鋼管 杭長 m	掘進長			杭1本当たり					
							空堀長 m	固化体 一般部長 m	固化体 先端部長 m	セメント m ³	添加 材料 kg/m ³	継手 箇所	鋼管規格 単位質量 t/m		
樋門 樋管 水門 排水場	本体	B													
	胸壁	B													
	翼壁	B													
	水叩	B													
	調圧水槽	B													
	沈砂池	B													
橋梁	橋台	B													
	橋脚	B													
擁壁		B													
山留		B													
地すべり 抑止		B													

BIM/CIMモデルによる数量算出方法は、コンクリート構造を参考とする。

- 注) 1. 橋梁については、各橋台・橋脚ごとに集計する。
 2. 杭頭鉄筋の鉄筋量は鉄筋規格・径別に集計する。
 3. 堀削残土については別途算出する。